



POUR AFFICHAGE

NOS REF. : LE-ENVI-CML-GMR-CA-EEL-20-00171

INTERLOCUTEUR Jérémie NOURREAU

TEL. : 03 26 05 53 35 – 06 20 81 26 30

FAX : 03 26 05 53 89

OBJET : Information aux mairies

Travaux d'entretien végétation sur votre commune

Mairie de la commune de MONCETZ-LONGEVAS

A l'attention de M. le Maire

51470 MONCETZ-LONGEVAS

Reims le 16/07/2020

Monsieur le Maire,

RTE, Service d'Electricité de France, vous informe que des **travaux d'entretien végétation**, auront lieu sur votre commune du **01/07/2020 au 31/12/2020**, (travaux effectués par l'entreprise **ARTOPIA 03.26.66.64.02**).

Nous vous adressons la présente afin de vous permettre d'en informer les exploitants concernés (voir plan ci-joint).

Nous tenons à vous assurer que toutes les précautions seront prises pour que ces travaux ne causent qu'un minimum de dégâts sur le terrain. Les éventuels dégâts seront réglés conformément au cahier des clauses techniques particulières.

Si vous avez connaissance d'une réglementation locale (arrêté communal...) susceptible de devoir être prise en compte dans le cadre de nos travaux (horaires, accès...), nous vous remercions de bien vouloir nous adresser les éléments par écrit et au plus tôt afin de pouvoir en faire part à l'entreprise mandatée.

Pour tout renseignement ou observation, veuillez-vous adresser à :

RTE Centre Maintenance Lille

Groupe Maintenance Réseaux Champagne-Ardenne

Impasse de la Chaufferie - B.P. 246 - 51059 REIMS CEDEX


Jérémy NOURREAU : 03 26 05 53 35 – 06 20 81 26 30

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Directeur
du GMR Champagne Ardenne,

Philippe DUBOIS

PJ : 1 cartographie

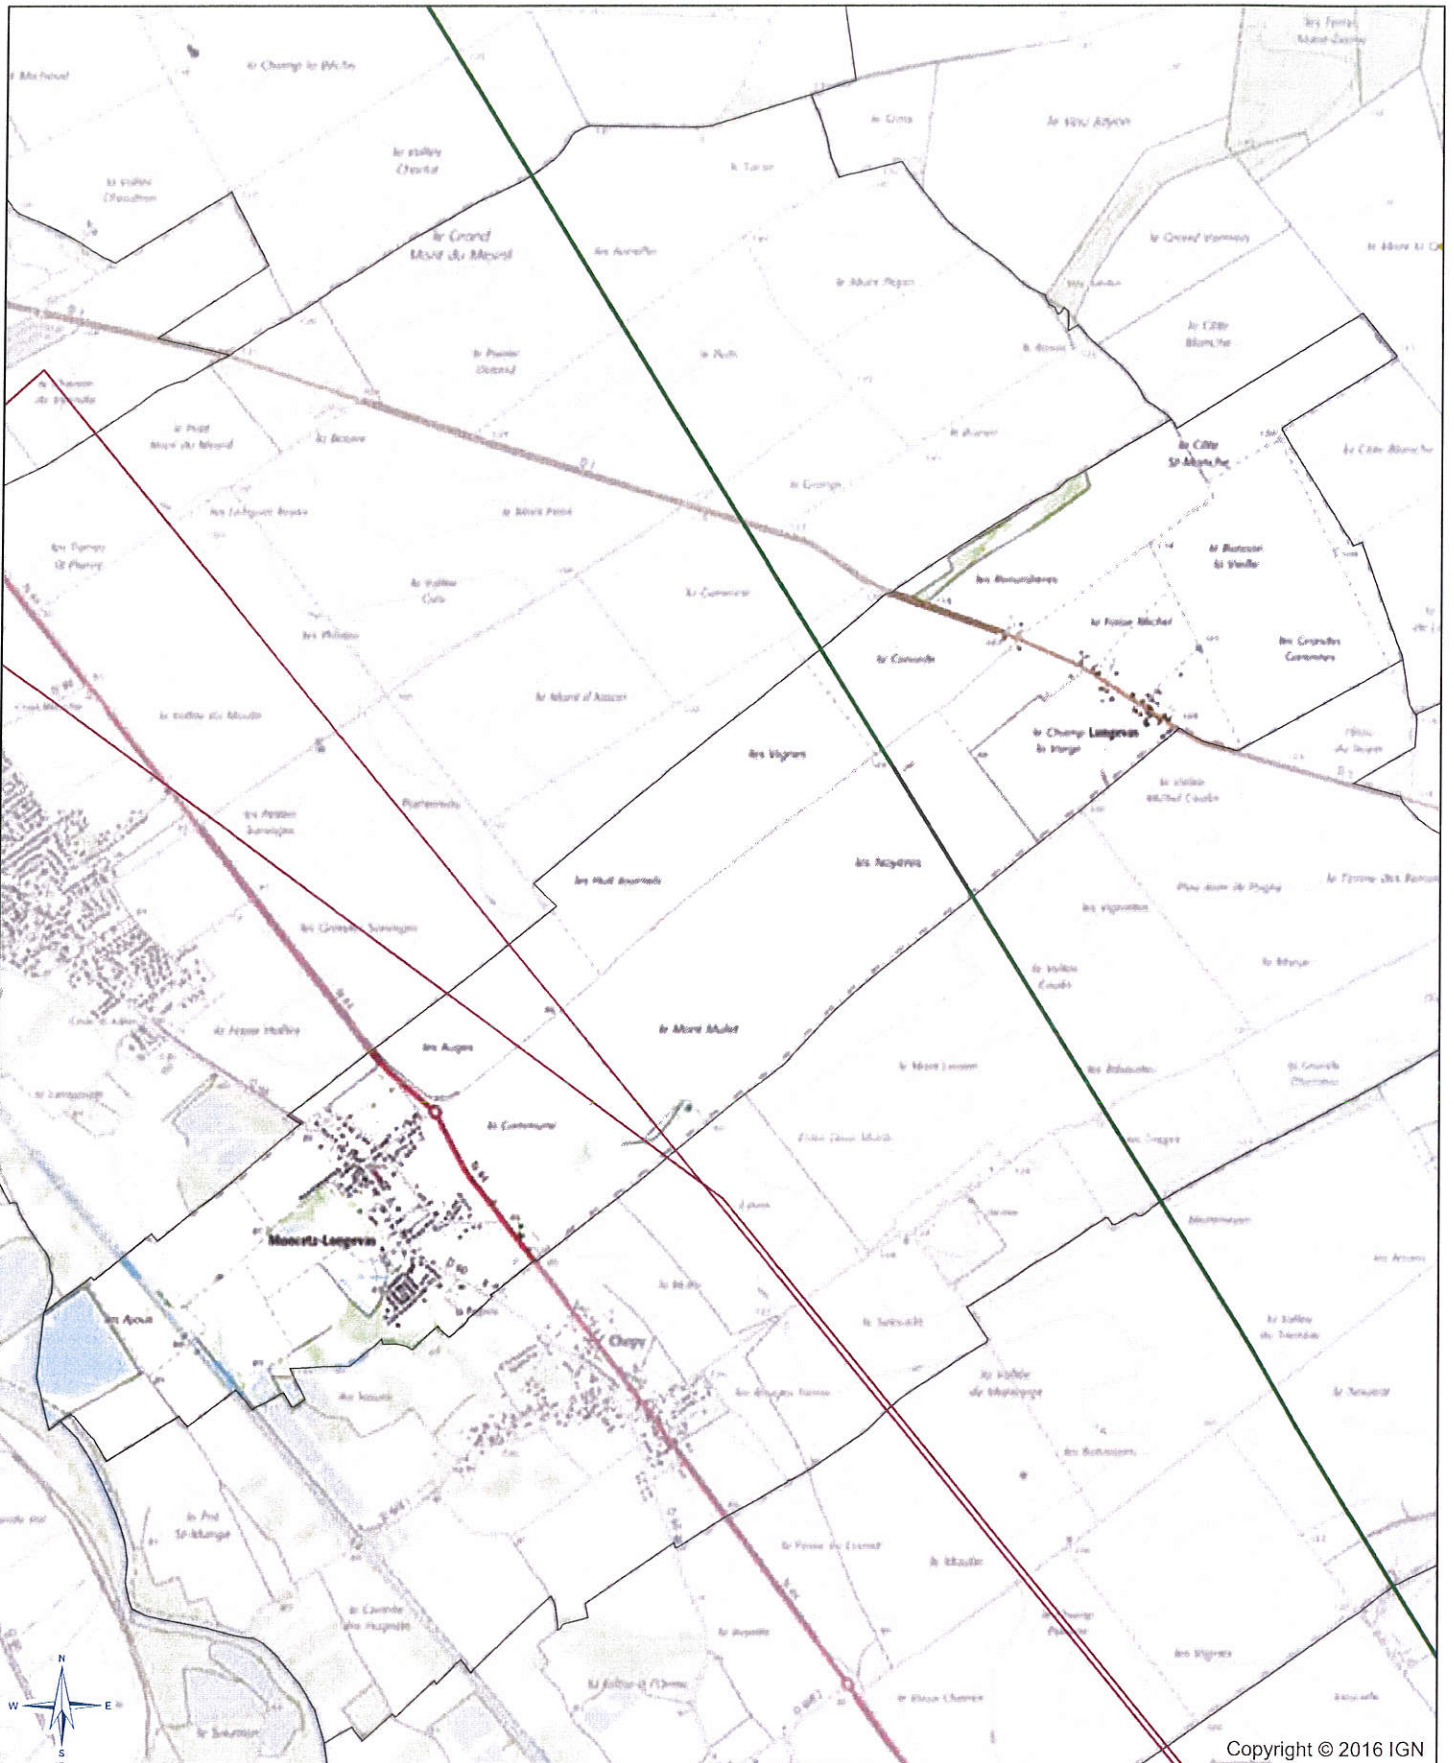

Copyright © 2016 IGN

Rte

Commune: Moncetz-Longevas

Page 466 sur 789



Echelle de référence en format A4 : 1:30 000
 Date d'enregistrement : 08/12/2016 14:05:11
 Chemin : S:\demandes\2016\Végétation\Végétation.mxd
 Utilisateur: Delmerchr
 Planimétrie rattaché au système de coordonnées: RGF 1993 Lambert 93
 Carte réalisée par CDIL/SCET/CDR/2016
 RTE ne pourra être tenu responsable de l'usage
 qui pourrait être fait des données mises à disposition.
 (contrat CX524C6008)

LIT 225kV NO 1 CHAUSSEE (LA)-RECY;;
 LIT 63kV NO 1 COMPERTRIX-CHAUSSEE (LA);;
 LIT 63kV NO 2 COMPERTRIX-CHAUSSEE (LA);;